



171320340310



拓普检测机构



# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号 CTPQ19GW0052

项目名称 泉州海洋职业学院饮用水检测

委托单位 泉州海洋职业学院

检测地址 石狮市石狮大道

检测类型 委托检测

报告日期 2019年5月28日

福建拓普检测技术有限公司



### 福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面许可的对本报告的任何复制或引用均视为对本单位知识产权的侵权行为。



### 报告编制说明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据负责,对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为,给客户造成损失的,本机构愿意承担相应法律责任。
2. 本报告无检测人(或编制人)、审核人、批准人签名无效;涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
3. 送样委托检测,仅对来样负责;委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
4. 受检单位和委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
5. 未经本机构书面批准,不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。
6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意,不得以任何方式作广告宣传。

编制人	欧晓敏	欧晓敏
审核人	孔祥	孔祥
批准人	严和盛	严和盛

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本单位不承担任何法律责任。



一、采样状况

采样日期: 2019-5-20	环境温度: 21.8~29.4℃、湿度: 53.9~62.0%RH	气压: 100.1kPa
天气: 阴	检测日期: 2019.5.20~2019.5.22	
采样依据	GB/T 5750.2-2006 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》	

二、样品信息

样品名称	样品状态	样品数量
生活饮用水	液态	2

三、检测分析方法


检测项目	分析方法	检测分析仪器	方法最低检测质量浓度
菌落总数	GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 平皿计数法	BSC-250 恒温恒湿培养箱、 YXQ-LS-50A 立式压力蒸汽灭菌器	1CFU/mL
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 多管发酵法	BSC-250 恒温恒湿培养箱、 YXQ-LS-50A 立式压力蒸汽灭菌器	2MPN/100mL
pH	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 玻璃电极法	PHS-3C 酸度计	/ (无量纲)
色度	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法	/	5 度
臭和味	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法	/	/
浑浊度	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马林标准	HACH 1000C 便携式浊度计	0.5 NTU
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 直接观察法	/	/
游离氯	GB/T 5750.11-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 N,N-二乙基-对苯二胺 (DPD) 分光光度法	721E 可见分光光度计	0.01mg/L

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



四、采样点示意图

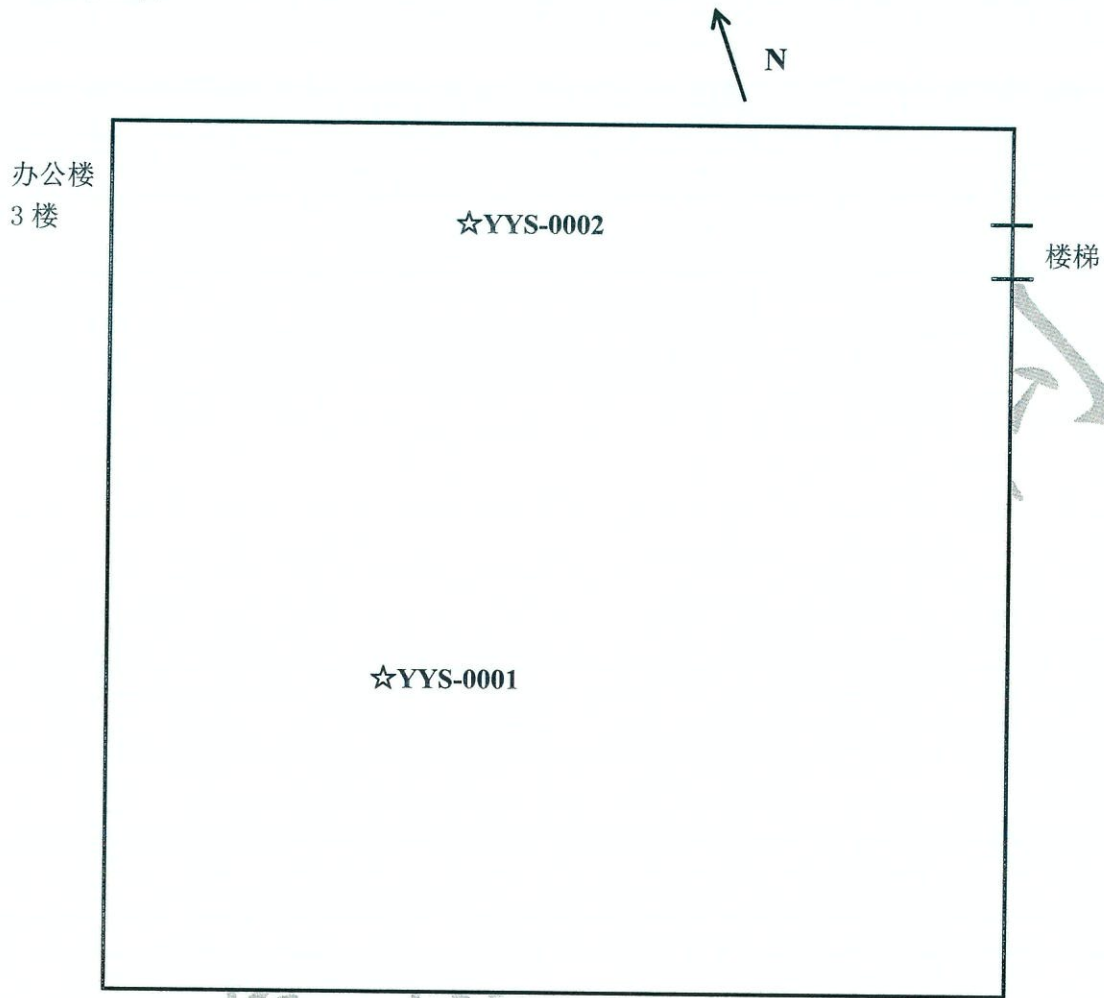

注: ☆为饮用水采样点

拓普

拓普检测

地址	福州市仓山区建新北路14号奇安信软件园2			电话	0591-86398387		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

检测项目	单位	饮用水检测结果		GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》表 1 水质常规指标及限值、表 2
		YYS-0001	YYS-0002	《饮用水中消毒剂常规指标及要求
		办公楼 3 楼水龙头	办公楼 314 室直饮水	
<b>1、微生物指标</b>				
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	不得检出
菌落总数	CFU/mL	17	15	100
<b>3、感官性状和一般化学指标</b>				
色度	度	<5	/	15
浑浊度	NTU	<0.5	/	1
臭和味	/	无	/	无异臭、异味
肉眼可见物	/	无	/	无
pH 值	无量纲	6.71	/	不小于 6.5 且不大于 8.5
<b>消毒剂常规指标</b>				
与水接触≥30min, 管网末梢水中余量 (mg/L)				
游离氯	mg/L	0.05	/	≥0.05

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuanu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。